




Паспорт
Ящик для песка
металлический сварной

1. Назначение

Ящик металлический предназначен для размещения песка в качестве первичного средства пожаротушения.

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры (H1xH2xAxB1xB2), мм	Вес, не более кг
Ящик 0,1 м ³	290x560x500x400x300	10
Ящик 0,2 м ³	290x560x800x400x300	17
Ящик 0,3 м ³	290x560x1250x400x300	26
Ящик 0,5 м ³	530x800x1250x500x250	35

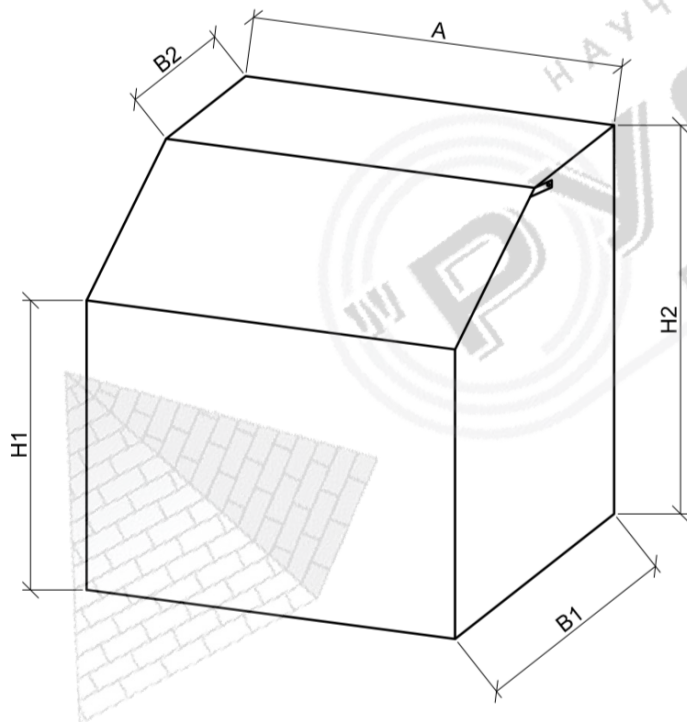

3. Устройство

Ящик представляет собой гнуто-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 1,5 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин.

Ящик окрашен полимерно-порошковой краской цвет RAL 3000. По согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения ящика 24 месяца со дня приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Ящик для песка «0,1», «0,12», «0,25», «0,5», «1» соответствует требованиям конструкторских документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4, лит.Б, тел. многоканальный

+7(812)670-37-37



Паспорт

**Ящик пожарный разборный
Объемом 0,1 м³**

Паспорт (руководство по эксплуатации)

Санкт-Петербург

1. Назначение

Ящик пожарный разборный используется для хранения пожарного песка в отдельном закрытом отсеке. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Материал ящика для песка, не менее	Металл х/к толщина 0,5 мм
Тип покрытия ящика	Порошковая покраска RAL 3002
Габаритные размеры в собранном виде	500x400x560 мм
Вес в собранном виде, не более	10 кг.

3. Комплектность

Ящик для песка 0,1 м³(комплект из 7 деталей) - 1 шт.

Комплект крепежа для ящика 0,1 м³, м8 – 26 шт.

Ключ рожковый – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4. Порядок сборки

4.1

На ровную подготовленную поверхность, выкладываем нижнюю деталь ящика. Деталь с двумя отгибами под 90 градусов, ножками вниз. В деталь в отверстия вставляем 4 болта с шайбами, резьбовой частью во внутрь ящика, рис.1



Рис. 1

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, установленным на предприятии-изготовителе при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно ремонтировать изделие, заменять его полностью или частично при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации.

В случае замены деталей, разборки изделия или отдельных его узлов во время действий гарантийных обязательств, без представителя предприятия-изготовителя претензий по работе изделия не принимаются.

Гарантийное обслуживание и ремонт производится при наличии гарантийного талона на предприятии-изготовителе – ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

4.2 Две боковые стенки ящика устанавливаем ответными отверстиями на болты в нижней детали ящика, ручками наружу, одеваем шайбы и не до конца накручиваем гайки на 4 болта, рис.2

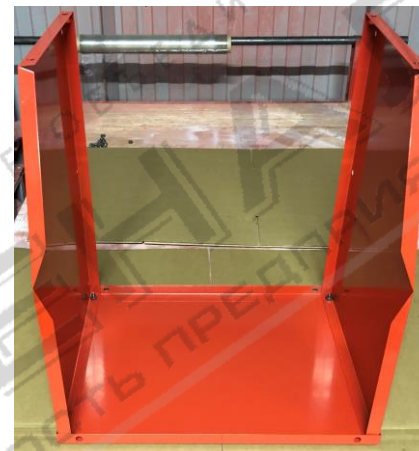


Рис. 2

4.3 Заднюю стенку ящика вставляем в нижнюю деталь таким образом, чтобы отгибы задней стенки оказались снаружи боковых стенок, а низ задней стенки оказался внутри нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 8-ю комплектами крепежа, рис.3



Рис. 3

4.4 Переднюю стенку ящика устанавливаем, также как заднюю, снаружи боковых и вовнутрь нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 6-ю комплектами крепежа, рис.4

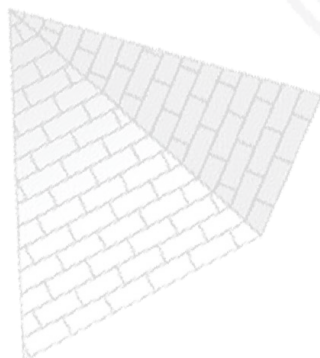




Рис. 4

- 4.5 Верхнюю стенку накладываем сверху на заднюю стенку и боковые детали и фиксируем совпадающие отверстия на деталях 6-ю комплектами крепежа, рис.5



Рис.5

- 4.6 Крышку ящика, при помощи 2-х комплектов крепежей, крепим на боковые стенки ящика, рис.6



Рис. 6

5. Указание мер безопасности

- 5.1 При монтаже, во время сборки стенда и при его эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.
5.2 К работе со стендом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинское освидетельствование, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте технике безопасности.

6. Сведения о рекламациях

- 6.1 Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен предприятию-изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 5 дней с момента составления акта.

- 6.2 В акте должны быть указаны: время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

- 6.3 При отсутствии вышеуказанного акта, претензии потребителя не рассматриваются.

По всем вопросам, связанным с данным оборудованием, в т.ч. по вопросам гарантийного обслуживания, обращаться по адресу:

ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

Тел./факс (812) 454-43-42, 670-37-37

e-mail: info@nfcom.ru

www.nfcom.ru

7. Транспортирование и хранение

Изделие может быть транспортироваться упакованным и без упаковки любым видом закрытого транспорта согласно условиям транспортирования С2 по ГОСТ 15150-69.

Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 6ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Изделие должно быть надежно закреплено для предотвращения его смещения и возможности поломки.

Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

Сопроводительная документация, прилагаемая к изделию, должна быть герметично упакована в пакет.



Паспорт

**Ящик пожарный разборный
Объемом 0,2 м³**

Паспорт (руководство по эксплуатации)

Санкт-Петербург

1. Назначение

Ящик пожарный разборный используется для хранения пожарного песка в отдельном закрытом отсеке. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Материал ящика для песка, не менее	Металл х/к толщина 0,5 мм
Тип покрытия ящика	Порошковая покраска RAL 3002
Габаритные размеры в собранном виде	800x400x560 мм
Вес в собранном виде, не более	12 кг.

3. Комплектность

Ящик для песка 0,1 м³(комплект из 7 деталей) - 1 шт.

Комплект крепежа для ящика 0,1 м³, м8 – 26 шт.

Ключ рожковый – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4. Порядок сборки

4.1


На ровную подготовленную поверхность, выкладываем нижнюю деталь ящика. Деталь с двумя отгибами под 90 градусов, ножками вниз. В деталь в отверстия вставляем 4 болта с шайбами, резьбовой частью во внутрь ящика, рис.1



Рис. 1

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, установленным на предприятии-изготовителе при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно ремонтировать изделие, заменять его полностью или частично при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации. В случае замены деталей, разборки изделия или отдельных его узлов во время действий гарантийных обязательств, без представителя предприятия-изготовителя претензий по работе изделия не принимаются. Гарантийное обслуживание и ремонт производится при наличии гарантийного талона на предприятии-изготовителе – ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

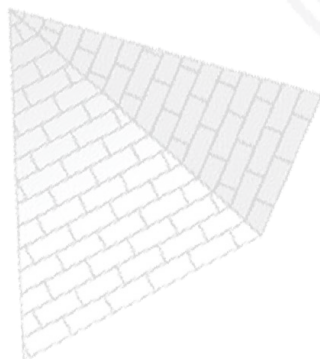

4.2 Две боковые стенки ящика устанавливаем ответными отверстиями на болты в нижней детали ящика, ручками наружу, одеваем шайбы и не до конца накручиваем гайки на 4 болта, рис.2

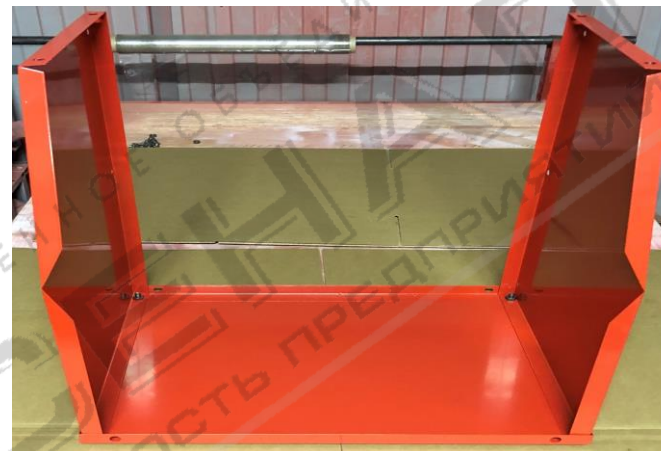


Рис. 2

4.3 Заднюю стенку ящика вставляем в нижнюю деталь таким образом, чтобы отгибы задней стенки оказались снаружи боковых стенок, а низ задней стенки оказался внутри нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 7-ю комплектами крепежа, рис.3



Рис. 3

4.4 Переднюю стенку ящика устанавливаем, также как заднюю, снаружи боковых и вовнутрь нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 6-ю комплектами крепежа, рис.4



Рис. 4

- 4.5 Верхнюю стенку накладываем сверху на заднюю стенку и боковые детали и фиксируем совпадающие отверстия на деталях 6-ю комплектами крепежа, рис.5



Рис.5

- 4.6 Крышку ящика, при помощи 2-х комплектов крепежей, крепим на боковые стенки ящика, рис.6



Рис. 6

5. Указание мер безопасности

- 5.1 При монтаже, во время сборки стенда и при его эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.
5.2 К работе со стендом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинское освидетельствование, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте технике безопасности.

6. Сведения о рекламациях

- 6.1 Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен предприятию-изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 5 дней с момента составления акта.
6.2 В акте должны быть указаны: время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.
6.3 При отсутствии вышеуказанного акта, претензии потребителя не рассматриваются.
По всем вопросам, связанным с данным оборудованием, в т.ч. по вопросам гарантийного обслуживания, обращаться по адресу:
ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.
Тел./факс (812) 454-43-42, 670-37-37
e-mail: info@nfcom.ru
www.nfcom.ru

7. Транспортирование и хранение

- Изделие может быть транспортироваться упакованным и без упаковки любым видом закрытого транспорта согласно условиям транспортирования С2 по ГОСТ 15150-69.
Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 6ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.
Изделие должно быть надежно закреплено для предотвращения его смещения и возможности поломки.
Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69.
Сопроводительная документация, прилагаемая к изделию, должна быть герметично упакована в пакет.



Паспорт

**Ящик пожарный разборный
Объемом 0,3 м³**

Паспорт (руководство по эксплуатации)

Санкт-Петербург

1. Назначение

Ящик пожарный разборный используется для хранения пожарного песка в отдельном закрытом отсеке. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Материал ящика для песка, не менее	Металл х/к толщина 0,5 мм
Тип покрытия ящика	Порошковая покраска RAL 3002
Габаритные размеры в собранном виде	1250x400x560 мм
Вес в собранном виде, не более	25 кг.

3. Комплектность

Ящик для песка 0,3 м³(комплект из 7 деталей) - 1 шт.

Комплект крепежа для ящика 0,3 м³, м8 – 35 шт.

Ключ рожковый – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.


4. Порядок сборки

4.1

На ровную подготовленную поверхность, выкладываем нижнюю деталь ящика. Деталь с двумя отгибами под 90 градусов, ножками вниз. В деталь в отверстия вставляем 4 болта с шайбами, резьбовой частью во внутрь ящика, рис.1



Рис. 1

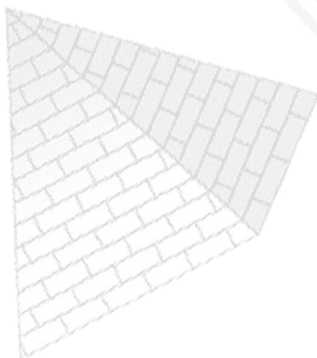

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, установленным на предприятии-изготовителе при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно ремонтировать изделие, заменять его полностью или частично при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации.

В случае замены деталей, разборки изделия или отдельных его узлов во время действий гарантийных обязательств, без представителя предприятия-изготовителя претензий по работе изделия не принимаются.

Гарантийное обслуживание и ремонт производится при наличии гарантийного талона на предприятии-изготовителе – ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

4.2 Две боковые стенки ящика устанавливаем ответными отверстиями на болты в нижней детали ящика, ручками наружу, одеваем шайбы и не до конца накручиваем гайки на 4 болта, рис.2




Рис. 2

4.3 Заднюю стенку ящика вставляем в нижнюю деталь таким образом, чтобы отгибы задней стенки оказались снаружи боковых стенок, а низ задней стенки оказался внутри нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 11-ю комплектами крепежа, рис.3



Рис. 3

4.4 Переднюю стенку ящика устанавливаем, также как заднюю, снаружи боковых и вовнутрь нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 9-ю комплектами крепежа, рис.4

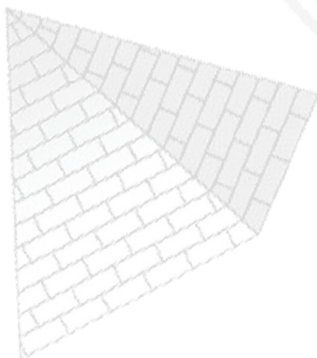

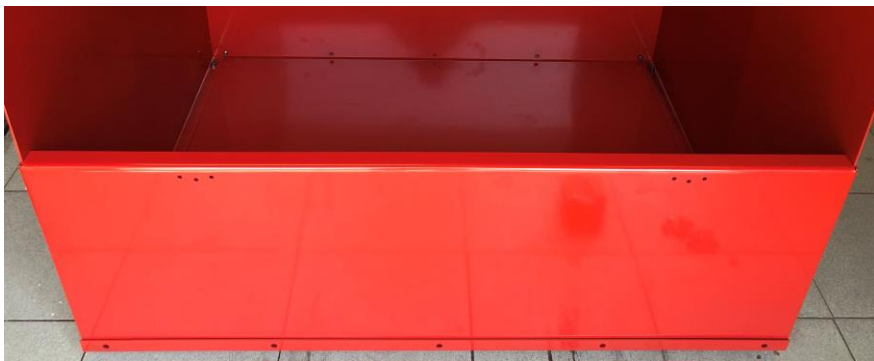


Рис. 4

4.5 Верхнюю стенку накладываем сверху на заднюю стенку и боковые детали и фиксируем совпадающие отверстия на деталях 9-ю комплектами крепежа, рис.5



Рис.5

4.6 Крышку ящика, при помощи 2-х комплектов крепежей, крепим на боковые стенки ящика, рис.6



Рис. 6

5. Указание мер безопасности

5.1 При монтаже, во время сборки стенда и при его эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

5.2 К работе со стендом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинское освидетельствование, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте технике безопасности.

6. Сведения о рекламациях

6.1 Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен предприятию-изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 5 дней с момента составления акта.

6.2 В акте должны быть указаны: время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

6.3 При отсутствии вышеуказанного акта, претензии потребителя не рассматриваются.

По всем вопросам, связанным с данным оборудованием, в т.ч. по вопросам гарантийного обслуживания, обращаться по адресу:

ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

Тел./факс (812) 454-43-42, 670-37-37

e-mail: info@nfcom.ru

www.nfcom.ru

7. Транспортирование и хранение

Изделие может быть транспортироваться упакованным и без упаковки любым видом закрытого транспорта согласно условиям транспортирования С2 по ГОСТ 15150-69.

Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 6ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Изделие должно быть надежно закреплено для предотвращения его смещения и возможности поломки.

Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

Сопроводительная документация, прилагаемая к изделию, должна быть герметично упакована в пакет.



Паспорт

Ящик пожарный разборный Объемом 0,3-0,5 м³

Паспорт (руководство по эксплуатации)

Санкт-Петербург

1. Назначение

Ящик пожарный разборный используется для хранения пожарного песка в отдельном закрытом отсеке. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Материал ящика для песка, не менее	Металл х/к толщина 0,5 мм
Тип покрытия ящика	Порошковая покраска RAL 3002
Габаритные размеры в собранном виде	1250x800x500 мм
Вес в собранном виде, не более	30 кг.

3. Комплектность

Ящик для песка 0,3-0,5 м³(комплект из 7 деталей) - 1 шт.

Комплект крепежа для ящика 0,3-0,5 м³, м8 – 35 шт.

Ключ рожковый – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.


4. Порядок сборки

4.1

На ровную подготовленную поверхность, выкладываем нижнюю деталь ящика. Деталь с двумя отгибами под 90 градусов, ножками вниз. В деталь в отверстия вставляем 4 болта с шайбами, резьбовой частью во внутрь ящика, рис.1



Рис. 1

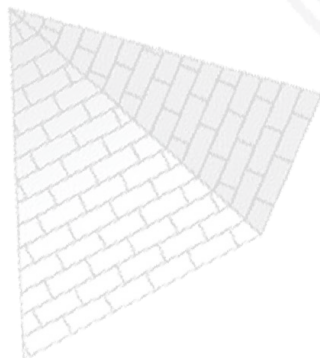

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, установленным на предприятии-изготовителе при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. В течение гарантийного срока предприятие обязуется безвозмездно ремонтировать изделие, заменять его полностью или частично при условии соблюдения потребителем правил технической эксплуатации. В случае замены деталей, разборки изделия или отдельных его узлов во время действий гарантийных обязательств, без представителя предприятия-изготовителя претензий по работе изделия не принимаются. Гарантийное обслуживание и ремонт производится при наличии гарантийного талона на предприятии-изготовителе – ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

4.2 Две боковые стенки ящика устанавливаем ответными отверстиями на болты в нижней детали ящика, ручками наружу, одеваем шайбы и не до конца накручиваем гайки на 4 болта, рис.2




Рис. 2

4.3 Заднюю стенку ящика вставляем в нижнюю деталь таким образом, чтобы отгибы задней стенки оказались снаружи боковых стенок, а низ задней стенки оказался внутри нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 10-ю комплектами крепежа, рис.3



Рис. 3

4.4 Переднюю стенку ящика устанавливаем снаружи боковых и нижней детали, фиксируем совпадающие отверстия на деталях 10-ю комплектами крепежа, рис.4

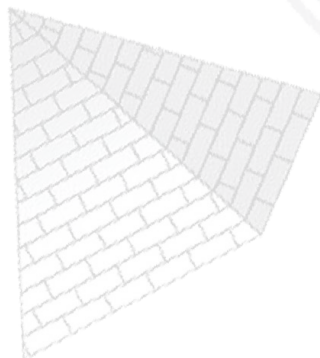

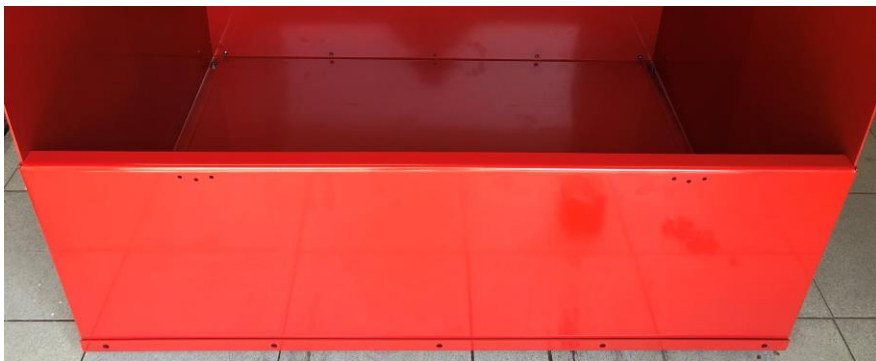


Рис. 4

4.5 Верхнюю стенку накладываем сверху на заднюю стенку и боковые детали и фиксируем совпадающие отверстия на деталях 8-ю комплектами крепежа, рис.5



Рис.5

4.6 Крышку ящика, при помощи 2-х комплектов крепежей, крепим на боковые стенки ящика, рис.6



Рис. 6

5. Указание мер безопасности

5.1 При монтаже, во время сборки стенда и при его эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности.

5.2 К работе со стендом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, медицинское освидетельствование, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте технике безопасности.

6. Сведения о рекламациях

6.1 Акт на обнаруженные недостатки должен быть составлен при участии лиц, возглавляющих предприятие, в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен предприятию-изготовителю одновременно с поврежденными деталями не позднее 5 дней с момента составления акта.

6.2 В акте должны быть указаны: время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект.

6.3 При отсутствии вышеуказанного акта, претензии потребителя не рассматриваются.

По всем вопросам, связанным с данным оборудованием, в т.ч. по вопросам гарантийного обслуживания, обращаться по адресу:

ООО «Национальная Пожарная Компания» г. Санкт-Петербург.

Тел./факс (812) 454-43-42, 670-37-37

e-mail: info@nfcom.ru

www.nfcom.ru

7. Транспортирование и хранение

Изделие может быть транспортироваться упакованным и без упаковки любым видом закрытого транспорта согласно условиям транспортирования С2 по ГОСТ 15150-69.

Категория условий транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 6ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

Изделие должно быть надежно закреплено для предотвращения его смещения и возможности поломки.

Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

Сопроводительная документация, прилагаемая к изделию, должна быть герметично упакована в пакет.